


# Kamine und Kachelöfen

## Verbrennungsluftversorgung und Wohnungslüftung

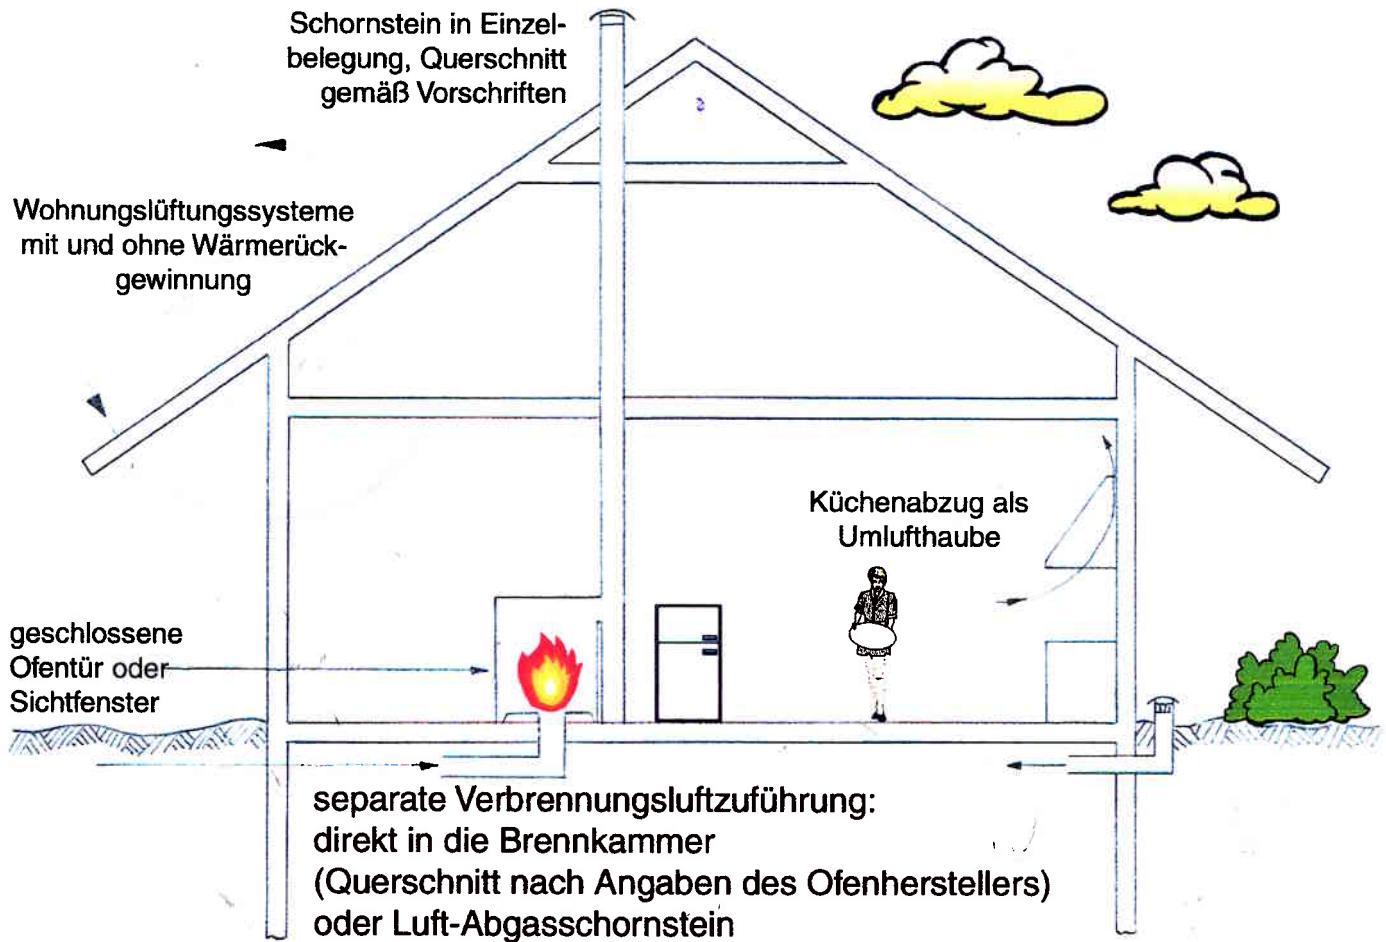

### Voraussetzung für gleichzeitigen Betrieb:

- Küchenhaube Umluftbetrieb
- Feuerstätte mit erhöhten Dichtigkeitsanforderungen (raumlufunabhängig)
- Feuerstätte mit Verbrennungsluftanschluss und Leitung ins Freie
- Luft-Abgasschornstein
- Eigensicheres Lüftungsgerät

Nachweis der sicheren Funktion durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

